

Fusibles de media tensión

Fusibles de media tensión Tipo HH
Medium voltage fuses HH type

GENERALIDADES

GENERALITIES

Los fusibles de media tensión son fabricados según los lineamientos de las normas IEC 60282-1, y sus dimensiones están basadas de acuerdo con DIN 43625 y adecuado para ser montado en fusibles de bases de acuerdo con DIN 43624.

Estos fusibles se utilizan principalmente para la protección contra cortocircuitos en instalaciones de media tensión.

El sistema de percutor con el que están equipados, además de la indicación de ruptura, funciona como dispositivo para el disparo del seccionador asociado.

The medium voltage fuses are manufactured with dimensions according to DIN 43625 and they are suitable to be mounted on fuse-bases according to DIN 43624.

They comply with standards IEC 60282-1. These fuse-links are mainly used for short circuit protection in medium voltage installations.

The striker pin which they are equipped, further of blow-out indication, operate as device for tripping the circuit-breaker or the load-switch associated.

Información general

General information

Tipo: HH

Clase: MV back-up

Modelo: VDE 0670 T402/IEC 60 282-1


Aplicación: interior/exterior, aire y gas para uso en combinaciones de seccionadores fusible de acuerdo a IEC 62271-1.

Type: HH

Class: MV back-up

Standard: VDE 0670 T402/IEC 60282-1

Application: indoor/outdoor, air and gas for use in switch-fuse combinations acc. to IEC 62271-1

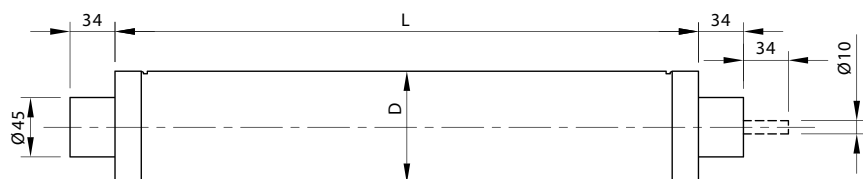


DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION


Tipo Type	Tensión nominal Rated voltage	Corriente nominal Rated current	Longitud Length	Diámetro Diameter	Capacidad de ruptura Breaking capacity	Corriente Mín. de ruptura Min. breaking current	Resistencia Resistance	Disipación de potencia Power Dissipation	Peso Weight
	kV	A	L, mm D, mm l1, kA			I3, A	R, mΩ	P, W	kg
C10-024-002 24kV 2A 442/5 3	24	2	442	53	50	31	920	42	2.4
C10-024-004 24kV 4A 442/5 3	24	4	442	53	50	38	610	11	2.4
C10-024-006 24kV 6A 442/53	24	6	442	53	50	48	290	15	2.4
C10-024-010 24kV 10A 442/5 3	24	10	442	53	50	55	277	28	2.4
C10-024-016 24kV 16A 442/5 3	24	16	442	53	50	64	138	75	2.4
C10-024-020 24kV 20A 442/5 3	24	20	442	53	50	82	85	77	2.4
C10-024-025 24kV 25A 442/53	24	25	442	53	50	103	77	90	2.4
C10-025-030 24kV 30A 442/53	24	30	442	53	50	110	57	95	2.4
C10-024-040 24kV 40A 442/5 3	24	40	442	53	50	166	37	120	2.4
C10-024-050 24kV 50A 442/5 3	24	50	442	53	50	240	32	149	2.4
C10-024-063 24kV 63A 442/6 9	24	63	442	69	50	300	18	179	3.7
C10-024-080 24kV 80A 442/6 9	24	80	442	69	50	380	9	240	3.7
C10-024-100 24kV 100A 442/8 5	24	100	442	85	50	460	16.5	420	5.6
C10-024-125 24kV 125A 442/8 5	24	125	442	85	50	770	73	50	5.6
C10-024-160 24kV 160A 442/8 5	24	160	442	85	50	800	65	25	5.6
C10-024-200 24kV 200A 442/8 5	24	200	442	85	50	1000	3	760	5.6
C10-036-002 36kV 2A 537/5 3	36	2	537	53	25	15	1345	10	2.8
C10-036-004 36kV 4A 537/5 3	36	4	537	53	25	20	1075	31	2.8
C10-036-006 36kV 6A 537/53	36	6	537	53	25	23	831	40	2.8
C10-036-010 36kV 10A 537/5 3	36	10	537	53	25	34	329	67	2.8
C10-036-016 36kV 16A 537/5 3	36	16	537	53	25	70	188	70	2.8
C10-036-020 36kV 20A 537/5 3	36	20	537	53	25	100	105	86	2.8
C10-036-025 36kV 25A 537/53	36	25	537	53	25	110	85	1032	2.8
C10-036-030 36kV 30A 537/53	36	30	537	53	25	135	71	1242	2.8
C10-036-040 36kV 40A 537/5 3	36	40	537	53	25	205	52	1752	2.8
C10-036-050 36kV 50A 537/6 9	36	50	537	69	25	220	39	1914	4.4
C10-036-063 36kV 63A 537/6 9	36	63	537	69	25	360	33	2814	4.4
C10-036-080 36kV 80A 537/85	36	80	537	85	25	420	11	331	6.6
C10-036-100 36kV 100A 537/85	36	100	537	85	25	560	9	461	6.6

Características Characteristics


Características de tiempo corriente de
fusibles de Alta Tensión 24kV
Time-current Characteristics HV fuses 24kV

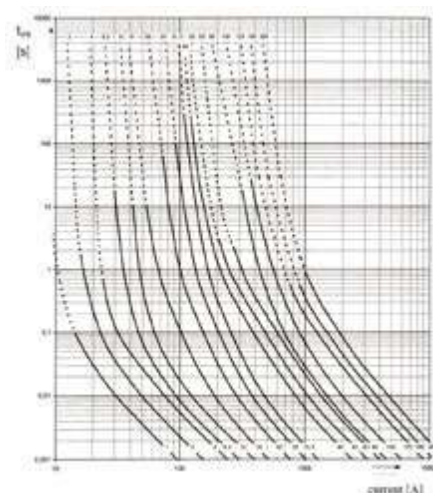

Características de tiempo corriente de
fusibles de Alta Tensión 36kV
Time-current Characteristics HV fuses 36kV

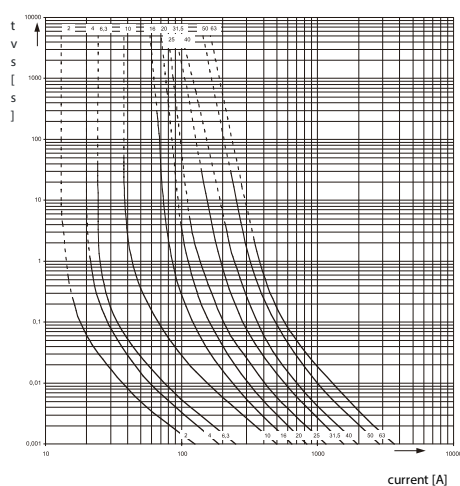

Características de corte Fusibles MT
Cut-off Characteristics MV fuses

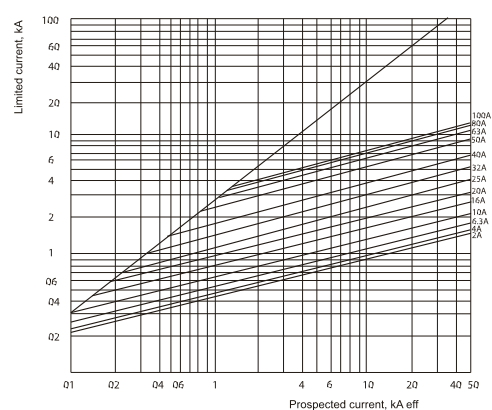



Gral. Eugenio Garzón 4757 (C1407HMI)
Buenos Aires - República Argentina

☎ (54-11)5069-3400

✉ info@tipem.ar

@Tipemarg

f Tipemarg

🌐 Tipem.ar



*Dado la evolución de las normas y de los materiales, todo lo indicado en el presente folleto deberá considerarse como válido luego de nuestra confirmación.